

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 36

_____ Т.Г.Мороз

« 04» мая 2022 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
« ДЕТСКИЙ САД № 36 «РУЧЕЕК»

п.Зелёный

Приложение 1

Контрольная форма сбора информации об обследуемом объекте социальной инфраструктуры.

1. Общие сведения об объекте и сведения и организации, расположенной на объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 36 « Ручеек»

1.2. Адрес объекта Камчатский край, Елизовский район, с.Коряки, ул .Геологов , дом 13.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1085,7 кв.м

- часть здания этажей (или на), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 5769,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* июль 2022 года, *капитального*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 36 « Ручеек» - МБДОУ № 36

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Камчатский край, Елизовский район, п.Зелёный, ул .Атласова , дом 12/3

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования Администрации Елизовского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Елизово, ул. Вилюйская , д. 4,

тел. 8 (41531) 6-11-53 , e-mail: priemnaya.uez@elizovomr.ru

2. Информация о деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения и МГН)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг , другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг присмотр и уход за детьми, создание условий для присмотра и ухода за детьми,

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте,

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (подчеркнуть)

**2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день клиентов), вместимость, пропускная способность 48 чел
в день**

**2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
(индивидуальная программа реабилитации)**

3. Предварительная информация о состоянии доступности путей к объекту на момент обследования.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским общественным транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Объект находится на расстоянии 100 м от остановки общественного транспорта. Рейсовые автобусы и маршрутные такси со стороны города Елизова и близлежащих поселков следуют в данном направлении, что делает путь следования к объекту на пассажирском общественном транспорте доступным для клиентов.

наличие доступного для МГН общественного пассажирского транспорта к объекту отсутствует,

наличие доступных для инвалидов остановок общественного транспорта к объекту отсутствуют

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от ближайших остановок общественного транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет

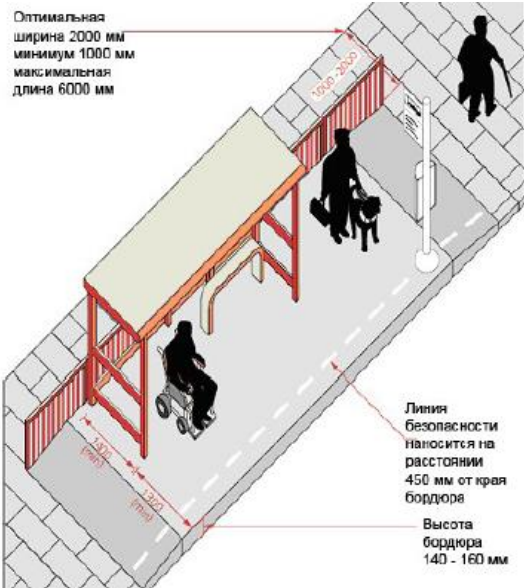
3.2.4 перекрестки на пути к объекту от ближайших остановок общественного транспорта: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*) нерегулируемый

3.2.5 наличие информации для МГН на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная*) нет

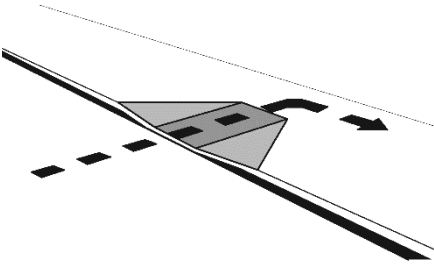
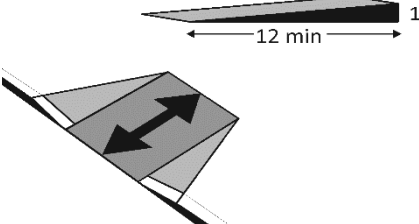
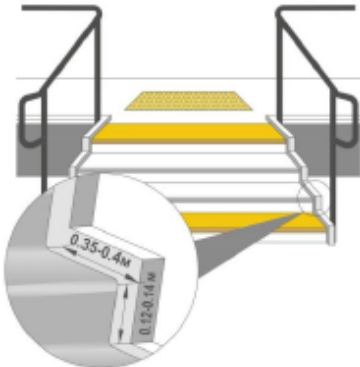
3.2.6 Перепады высоты на пути (*есть, нет, (описать)*) нет (наличие тротуарных бордюров на пересечениях дорог)

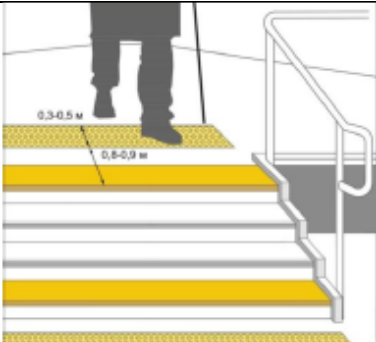
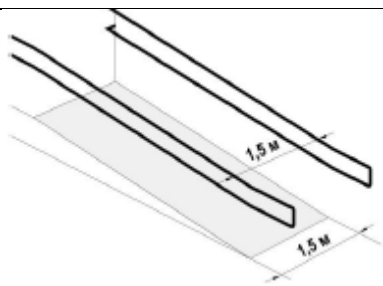
Обустройство их преодоления для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет)

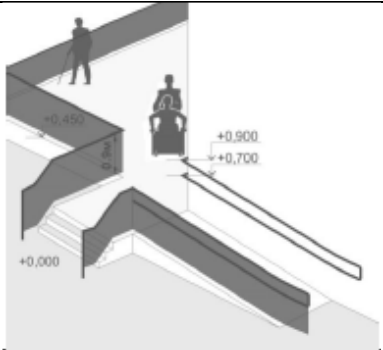

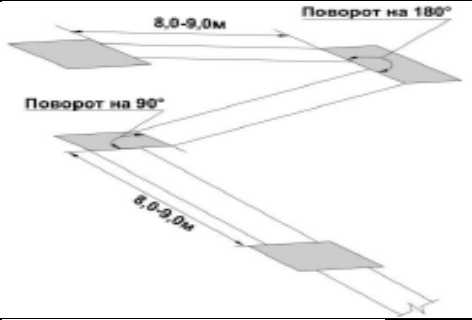
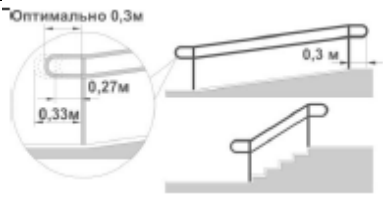
Контрольная форма обследования доступности для инвалидов и МГН важнейших объектов и услуг социальной инфраструктуры.

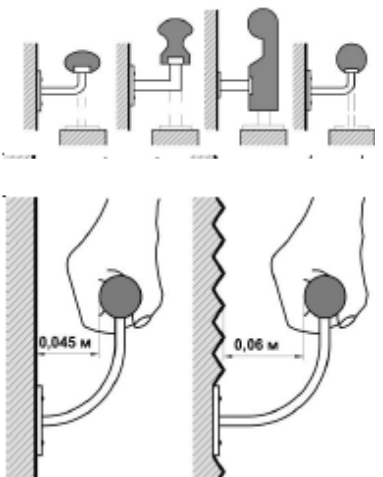
п/п	Элемент доступности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения (фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
Вход (входы) на территорию					
1.1.	Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра) Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН. К,О,С,Г	☐ Да ☐ Нет Осмотр Измерение ☐ Нет Осмотр.	 Оптимальная ширина 2000 мм минимум 1000 мм максимальная длина 6000 мм Линия безопасности наносится на расстоянии 450 мм от края бордюра Высота бордюра 140 - 160 мм	Бордюра нет. Линии безопасности нет. Отсутствие схемы движения	- Привести в соответствие - Привести в соответствие - Привести в соответствие
1.2.	Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к	☐ Нет			- при возможности

	объекту, который не требует использования пандуса? К,О,С	Осмотр			определить маршрут
Путь (пути) движения на территории					
1.3.	Является ли маршрут движения гладким, обозначенным и с нескользящим покрытием? К,О,С	☐ Да, частично Осмотр		Маршрут движения к объекту не обозначен	- Привести в соответствие
1.4.	Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта? К,О	Измерение		100 м	
1.6.	Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи? К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:		Места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи нет	- Привести в соответствие

1.7.	Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м. К,О,С	☐ Да Осмотр:			- Не соответствует
1.8.	Если маршрут пересекает бордюр, есть ли там пандус? К,О,	☐ Да Осмотр:		Бордюра и пандуса нет	- Не соответствует
1.9.	Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м К,	☐ Да Измерение:		Уклонов нет	- Соответствует
Лестница наружная					
1.10	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. О,С	☐		Нет открытых лестниц	

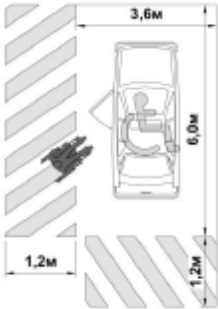
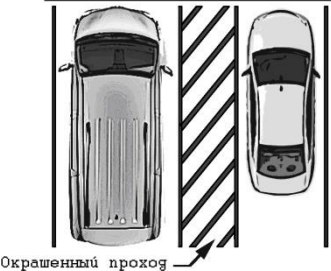
	предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м . С			Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы отсутствуют	
1.14	При ширине лестниц 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни . О,С	☐		Нет лестниц	
Пандус (наружный)					
1.15	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса К,С	☐ Да Измерение:		Отсутствует	- Не соответствует

1.16	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м К,С	☐ Нет Измерение:		Отсутствует	- Привести в соответствие
1.17	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) К,С	☐ Да Измерение:		Отсутствует	- Не соответствует
1.18	Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса).	☐ Нет Измерение:		Горизонтальных площадок нет	
1.19	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее.	☐ Да Измерение:		Отсутствует	- Не соответствует

1.20	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей К,С	☐ Да Измерение: ☐ Да Измерение:	 The top diagram shows four cross-sections of handrails with different shapes (circular, rectangular, etc.). The bottom diagram shows two side views of a handrail installed on a wall. The left view shows a clearance of 0,045 м for a smooth surface, and the right view shows a clearance of 0,06 м for a rough surface.	Отсутствует	- Не соответствует
------	---	--	---	-------------	--------------------

Автостоянка и парковка

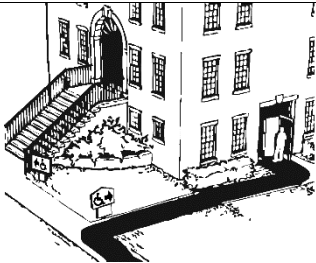
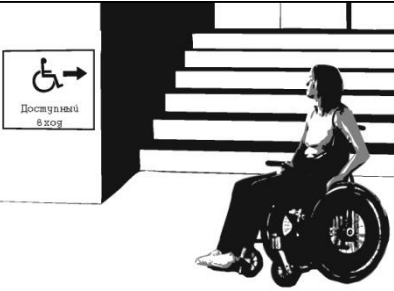
1.21	Имеется ли на парковке достаточное количество доступных мест? Если нет, то количество парковочных мест согласовано с общественными организациями инвалидов? К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр.	10% мест (но не менее одного места) в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске до 100 вкл. 5%, но не менее 1 от 101 до 200 -5 мест и доп. 3%; от 201 до 1000 - 8 мест и доп. 2%; 1001 место и более - 24 места + не менее 1% на каждые 100 мест свыше	Нет определенных парковочных мест, в т.ч. для инвалидов	- Создать доступные места для парковки по согласованию с ГИБДД
1.22	Из всех доступных мест, по крайней мере, есть хоть одно доступное для микроавтобуса? К	☐ Нет Осмотр.	Для каждых 6 парковочных мест, по крайней мере, одно должно быть доступно для микроавтобуса, но не менее одного на стоянку.	Нет определенных парковочных мест, в т.ч. для микроавтобусов	- Создать доступные места для парковки по согласованию с ГИБДД

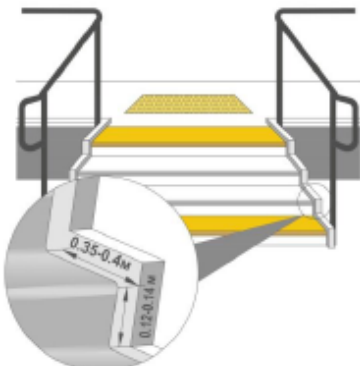
1.23	Доступные парковочные места имеют размер 6,0х3,6 м и 1.2 м К,О,С, Г	☐ Нет Измерение:		Нет определенных парковочных мест	- Создать доступные места для парковки по согласованию с ГИБДД
1.24	Доступные места для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках имеют: ширина боковых подходов не менее 2,5 м К	☐ Нет Измерение:		Нет определенных парковочных мест	- Создать доступные места парковки по согласованию с ГИБДД
1.25	Высота парковки автомашин, для перевозки инвалидов на креслах-колясках имеет высоту минимум 2.5м К	☐ Нет Измерение:		Нет крытых парковок	
1.26	Выделены ли проходы на доступных местах цветом, чтобы исключить возможность парковки на них? К,	☐ Нет Осмотр:		Нет определенных парковочных мест	- Привести в соответствие

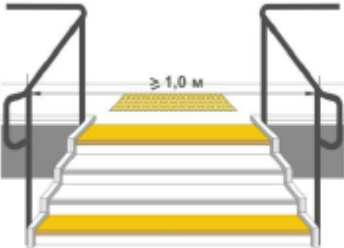
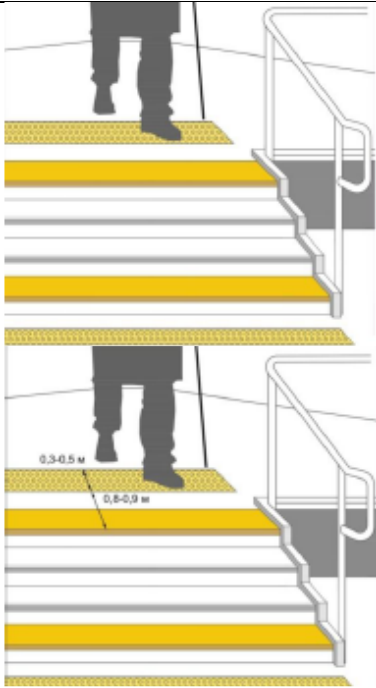
1.27	Примыкают ли проходы со стороны стоянки к доступному маршруту движения? К	☐ Да Осмотр:		Место стоянки транспорта не примыкает к доступному маршруту движения МГН (к пандусу)	- Соответствует
1.28	Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) расположенным на высоте не менее 1,5 м. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр ☐			- Привести в соответствие по согласованию с ГИБДД
1.29	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 100 м от входов в общественные здания. К,О,С,Г	☐ Да Измерение:			- Не соответствует

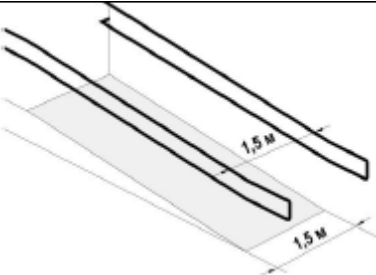
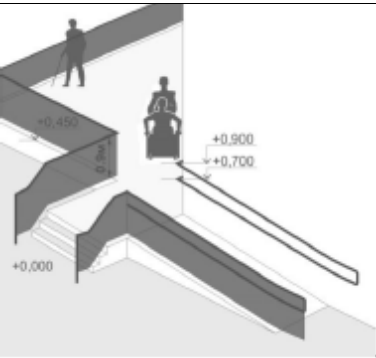

Раздел 2. Входы в здание.

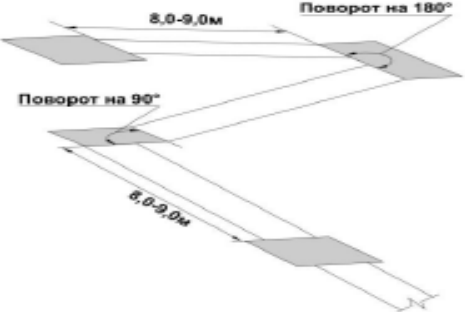
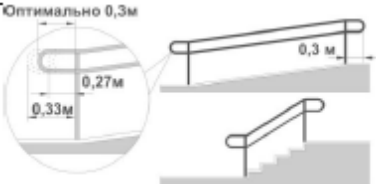
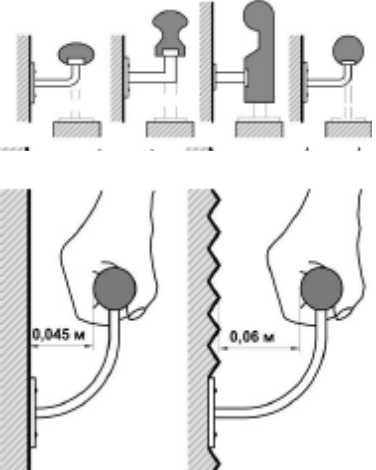
Общие требования к зоне

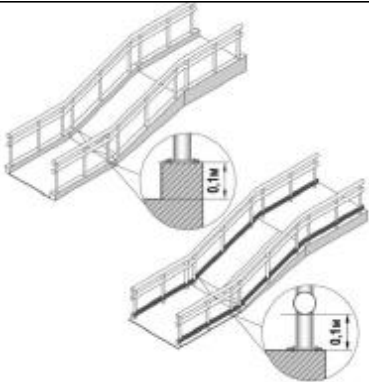
2.1.	Доступен ли главный вход в здание? К,О,С	☐ Да Осмотр:			- Не соответствует
2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? К,О,С Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр: ☐ Нет Осмотр: Измерение	 	Знаки не установлены, вход не выделен цветом Кнопка вызова есть	- Привести в соответствие
Лестница наружная					
2.3	Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно	☐ Нет Осмотр:		Открытая лестница	- Привести в соответствие

	предусматривать разделительные поручни. О,С				
2.4.	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. О,С	☐ Да Измерение		Одиночная ступень: ширина проступи – 100 см (крыльцо) высота подступенька – 0,35 м	- Не соответствует
2.5.	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. О,С	☐ Да Измерение:			- Соответствует частично

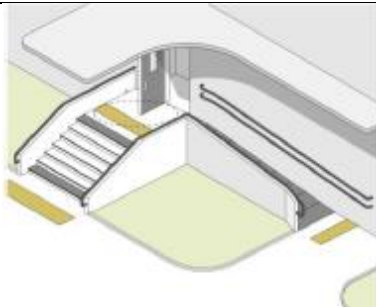
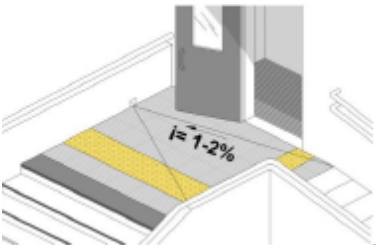
2.6.	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м. О,С	☐ Да Измерение:		Нет поручней	
2.7.	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м . С	☐ Нет Осмотр: ☐ Нет Измерение:		Не выделены цветом или фактурой Нет тактильных полос	- Края одиночной ступени выделить цветом или фактурой
Пандус (наружный)					

2.8	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине полосы движения по ширине пандуса . К,О,С	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Пандуса нет	- Не соответствует
2.9	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м (п. 5.2.15). К,О,С	☐ Да ☐ Нет Измерение:		поручень отсутствует	- Привести в соответствие
2.10	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) К,О,С	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Нет	- Не соответствует

2.11	Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса К,О,С	☐ ☐		Горизонтальных площадок нет	
2.12	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение К,О,С	☐ Да Измерение:		Нет	- Не соответствует
2.13	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей К,О,С	☐ Да Измерение: ☐ Да Измерение:		Отсутствует	- Не соответствует

2.14	Колесо - отбойные устройства высотой 0,1 м К	☐ Нет Осмотр:		Не устроены	- Оборудовать
------	---	---	--	-------------	---------------

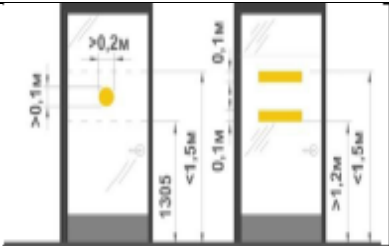
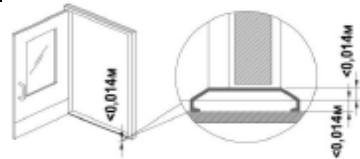
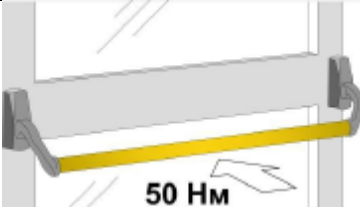
Входная площадка (перед дверью)

2.15	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия .	☐ Нет Осмотр:		Отсутствует водоотвод, подогрев поверхности покрытия	- Привести в соответствие
2.16	Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2% К,О,С,Г	☐ Нет Измерение:		Отсутствует противоскользящее покрытие	- Привести в соответствие

2.17	Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0м или 1,5х1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м К,О	☐ Нет Измерение:		Длина 2,5 м, ширина 0,97м	- Привести в соответствие
------	---	--	--	---------------------------	---------------------------

Дверь (входная)

2.19	Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. К,О	☐ Да Осмотр:		Ширина 1,42 м.	- Соответствует
2.20	Смотровые панели в полотнах наружных дверей заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня. К	☐ Нет Осмотр:		Нет смотровых панелей	- Привести в соответствие

2.21	Нижняя часть стеклянных дверных полотен должна быть защищена противоударной полосой на высоту не менее 0,3 м от уровня. К	☐ Нет Осмотр:		Нет смотровых панелей	- Привести в соответствие
2.22	Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не менее высотой 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, Высота от поверхности пути на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м С	☐ Нет Осмотр: ☐ Нет Осмотр:		Нет смотровых панелей	- Привести в соответствие
2.23	Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 К	☐ Нет Измерение:		Порог входной двери высотой 4 см	- Привести в соответствие
2.24	Усилие открывания двери на путях эвакуации с ручками нажимного действия не должно превышать 50 Нм. К,О	☐ Да Измерение:		Нет дверей с ручками нажимного действия	

2.25	Усилие для распашных дверей с доводчиком 19,5Нм Дверь должна закрываться с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов К,О	☐ Да Измерение: ☐ Да Измерение:		19,5 Нм Дверь закрывается с задержкой 5 сек	Соответствует Соответствует
------	---	--	--	---	---

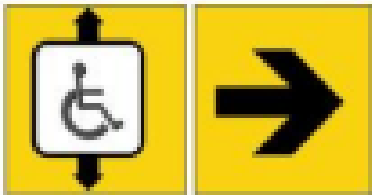
Тамбур входной

2.26	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м. К	☐ Да Измерение:		Тамбур есть 1,5 м на 1,7 м	
2.27	Минимальное свободное пространство между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь. Свободное пространство у двери со стороны защелки «от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м. К	☐ Да Измерение: ☐ Да Измерение:		Тамбур есть . Свободное пространство между дверями тамбура 1,2 м	- Привести в соответствие
2.28	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне	☐ Нет Осмотр:		Коврика нет	- Привести в соответствие


	нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола. К,О,С,Г				
--	---	--	--	--	--

Раздел 3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).

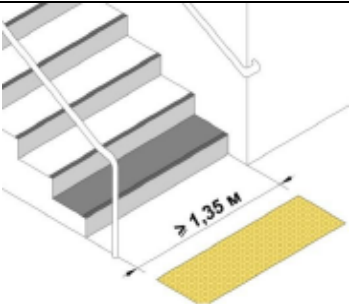
ОБЩИЕ требования к зоне.

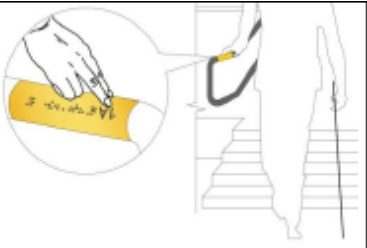
3.1	Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания? К,О,С,Г После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочников, информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр: ☐ Нет Осмотр:		- Ширина дверей 0,8 м; - Пороги в отдельных местах 0,04 м. Схема отсутствует	- Привести в соответствие - Привести в соответствие
3.2	Доступный маршрут имеет ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:		Маршрут не имеет противоскользящего покрытия, не обозначен знаками	- Привести в соответствие

3.3	Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м, и не менее одной на каждом доступном этаже. К,О	☐ Нет Измерение:			- Соответствует
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон).					
3.8	Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - не менее 1,5м; К,О при встречном движении – не менее 1,8 м. К	☐ Нет Измерение:		Ширина коридора 1,3 м.	- Привести в соответствие
3.9	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90°- равное - 1,2 х 1,2 м разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м . К	☐ Нет Измерение:		Ширина коридора 1,3 м, что не соответствует минимальному пространству для разворота на 180°	- Привести в соответствие

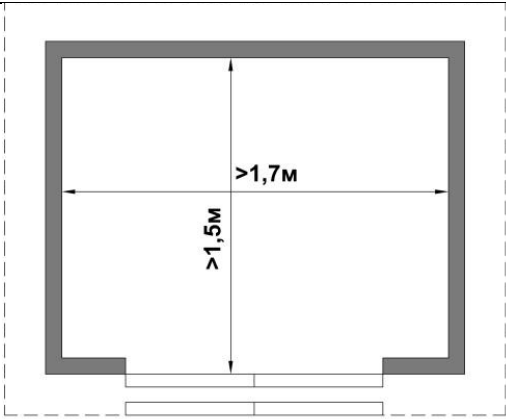
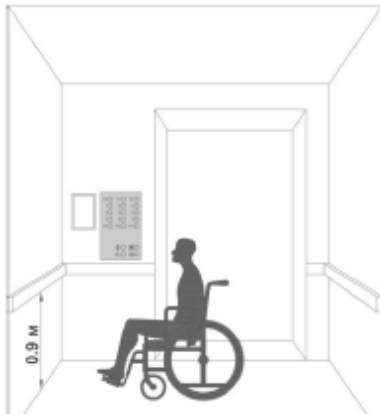
3.10	Высота коридоров не менее 2,1 м. С	☐ Да Измерение:			Соответствует
3.11	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м К	☐ Да Измерение:		В отдельных кабинетах ширина прохода с оборудованием и мебелью менее 1,2 м	- Привести в соответствие
Лестница (внутри здания).					
3.12	Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены. О,С	☐ Нет Измерение:		Лестница внутри здания отсутствует	

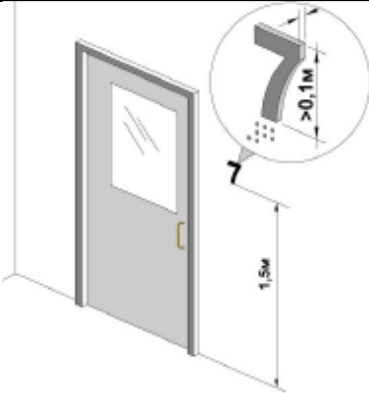
3.13	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение О,С	☐ Нет Измерение:		Отсутствует	
3.14	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей О,С	☐ Да Измерение: ☐ Да Измерение:		Отсутствуют	
3.15	Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м О,С	☐		Лестница внутри здания отсутствует	

3.16	Бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0,02 м. О,С	☐		Лестница внутри здания отсутствует	
3.17	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. О,С	☐		Лестница внутри здания отсутствует	
3.19	Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. О,С	☐		Лестница внутри здания отсутствует	

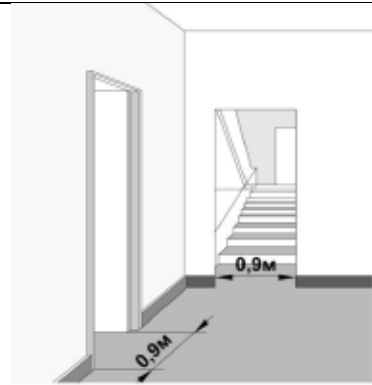
3.20	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. С	☐		Лестница внутри здания отсутствует	
------	--	--------------------------	--	------------------------------------	--

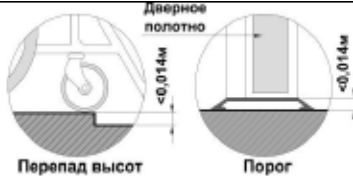
Лифт пассажирский (или подъемник).

3.28	Лифты, предназначенные для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим. Их кабины должны иметь внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м. К	☐		Нет пассажирских лифтов	
3.29	Наличие световой и звуковой информирующей о перемещении кабины лифта, доступной для инвалидов по зрению и слуху, удобной для инвалидов – колясочников. К,О,С,Г	☐		Нет пассажирских лифтов	

3.30	У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, должны быть высоте 1,5 м тактильные указатели уровня этажа .С	☐		Нет пассажирских лифтов	
3.31	Цифровое обозначение этажа должно быть напротив выхода из таких лифтов на высоте 1,5 м размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. С	☐		Нет пассажирских лифтов	

Дверь.

3.39	Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. К,О	☐ Нет Измерение:		Ширина дверных проемов 100 см.	
------	--	--	---	--------------------------------	--

3.40	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м. К	☐ Нет Измерение:	 Дверное полотно Порог Перепад высот	Пороги высотой от 3 до 4,5 см	- Привести в соответствие
------	--	--	---	-------------------------------	---------------------------

4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг).




4.1.	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и МГН К,О,С,Г	☐ Да Осмотр:	 Высота окна 0,7-0,8м	Таких мест нет	- Не соответствует
4.2	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками К,О,С,Г	☐ Нет Измерение:	 КОМНАТА ДЛЯ ОТДЫХА Высота точек 0,7 мм, диаметр - 1,5 мм	Нет дублирования рельефными знаками	- Привести в соответствие
4.3.	Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают приспособления для перемещения МГН. К	☐ Да Осмотр:		Таких мест нет	- Не соответствует

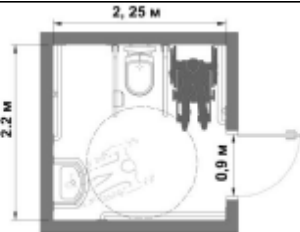

4.4	Наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН) К,О,С,Г	☐ Да Измерение:		Специально оборудованных мест для инвалидов нет	
4.5	При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) для обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть доступны инвалидам К,О	☐ Нет Осмотр:			
4.6	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 К,О,С,Г	☐ Да Измерение:			- Соответствует
4.7	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола К,О	☐ Нет Измерение:		Выключатели в отдельных помещениях на высоте 1,6 м	- Привести в соответствие

5. Санитарно-гигиенические помещения.

Туалетные комнаты и кабины.

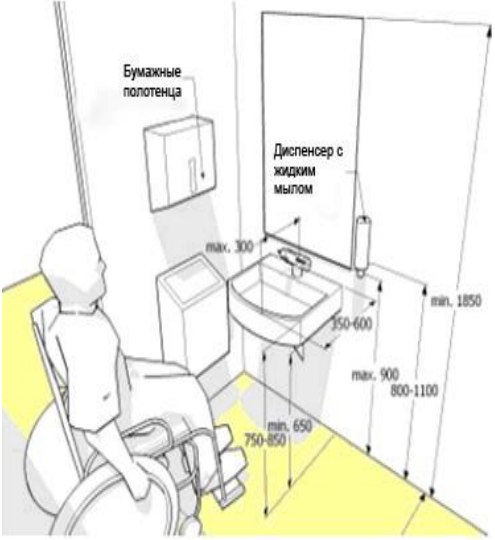
5.1.	Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:		Санитарно-бытовые помещения не оборудованы для МГН	- Привести в соответствие
------	---	---	--	--	---------------------------

5.3	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. К,О	☐ Нет Измерение:		Отсутствует опорная стойка, крючки для одежды.	- Привести в соответствие
5.4	В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла. К	☐ Нет Измерение:		Недостаточно свободного места. Диаметр 0,8 м	- Привести в соответствие
5.5	Двери должны открываться наружу. К,О	☐ Нет Осмотр:		Двери открываются наружу	- Соответствуют
5.6	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. К,О	☐ Нет Осмотр:		Отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения	- Привести в соответствие

5.7	Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м. К,О	☐ Да Измерение:		Размеры кабины не соответствуют: ширина – 1,6 м глубина – 1,85 м	- Привести в соответствие
5.9	Следует применять унитазы, имеющие опору для спины К,О	☐ Нет Осмотр:		Не оборудован	- Привести в соответствие
5.10	Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи К,О	☐ Да Осмотр:			Соответствует

5.11	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. К,О,С,Г	☐ Нет Измерение:		Специальные знаки отсутствуют, в т.ч. рельефные	- Привести в соответствие
5.12	Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:		Не оборудованы	- Привести в соответствие

5.13	В доступных кабинах водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. К,О	☐ Нет Осмотр:	НЕДОПУСТИМО 	Установлены краны с раздельным управлением горячей и холодной водой	- Привести в соответствие
------	--	---	--	--	----------------------------------

5.14	Унитазы имеют автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. К,О	☐ Нет Осмотр:	 Рычаг для спуска воды Кнопка спуска воды	Не соответствуют	- Привести в соответствие
5.15	Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов колясочников. К,О Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов – колясочников. К	☐ Нет Измерение ☐ Нет Измерение	 Бумажные полотенца Диспенсер с жидким мылом max, 300 350-600 min, 1850 max, 900 800-1100 min, 650 750-850	Не соответствуют Не соответствуют	- Привести в соответствие - Привести в соответствие

6. Система информации на объекте.

6.1	Наличие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:		Оборудования нет	- Привести в соответствие
6.2	Наличие кнопки вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:		Не оборудована	- Привести в соответствие

					
6.3	Оборудование индукционной петлей мест обслуживания инвалидов по слуху. Г Наличие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом. Г	☐ Нет Осмотр:		Не оборудовано	- Привести в соответствие
6.4	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов	☐ Да Осмотр:		Не оборудовано тактильными средствами оповещения	Соответствует частично

	(визуальными, звуковыми и тактильными) К,О,С,Г				
6.5	Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
6.6	Система средств информации обеспечивает: - непрерывность информации, -своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	☐ Да Осмотр:			- Привести обозначения в соответствии со стандартами

	К,О,С,Г				
6.7	Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) С	☐ Да Осмотр:			- Соответствует
6.8	Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией К,О,С,Г	☐ Да Осмотр:			- Соответствует

7. Доступность услуг.

7.1.	Наличие стандарта качества или декларации качества обслуживания МГН на объекте. К,О,С,Г		Нет информации	нет	
7.2.	Наличие технологии обслуживания МГН на объекте, согласованной с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:		нет	- Привести в соответствие
7.3.	Наличие программы подготовки персонала объекта для обслуживания МГН, согласованной с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:		нет	- Привести в соответствие
7.4.	Наличие системы подготовки персонала объекта для понимания потребностей в помощи, оказания помощи инвалидам при обслуживании, с участием в подготовке персонала общественных организаций инвалидов и ведомостей сдачи тестов персоналом по результатам учебы. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.5.	Наличие плана работы предприятия на текущий календарный год по формированию доступной	☐ Да Осмотр:		план повышения качества предоставления услуг на текущий год, в том числе по формированию доступной среды разрабатывается	- Привести в соответствие

	среды, согласованного с общественными организациями инвалидов с учетом их первоочередных потребностей. К,О,С,Г				
7.6.	Наличие перспективного плана работы предприятия минимум на три календарных года по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.7.	Наличие внешнего мониторинга качества доступности и качества услуг объекта для МГН, проводимого при участии общественных организаций инвалидов. К,О,С,Г	☐ Да Осмотр:		Мониторинг проводился без участия ОО инвалидов	- Привести в соответствие
7.8.	Наличие в доступной форме для МГН информации об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения по прилегающей территории и объекту МГН. К,О,С,Г	☐ Да Осмотр:		Соответствует частично, информация доступна не для всех категорий инвалидов.	- Привести в соответствие